

АКТ

Обследования пожарных резервуаров на территории
Ахтубинского сельского поселения

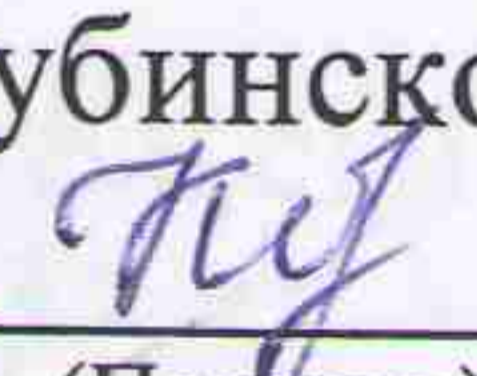
Наименование объекта: пожарные резервуары на территории
Ахтубинского сельского поселения.

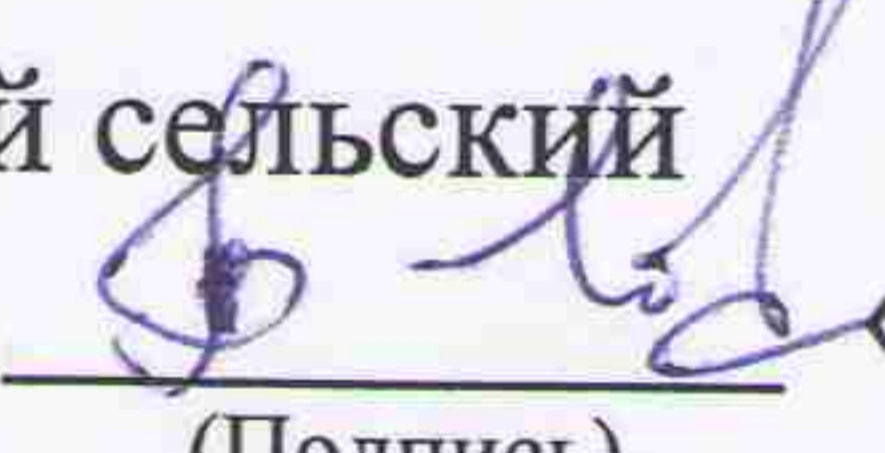
Проведено обследование пожарных резервуаров по адресу:

1. п. Колхозная Ахтуба, ул. Полевая (объем 60м³)
2. п. Колхозная Ахтуба, ул. Веселая, 31(объем 30 м3)
3. п. Колхозная Ахтуба, ул. Садовая (объем 50м³)
4. х. Новенький, ул. Придорожная (объем 25 м³)
5. х. Тутов, ул. Центральная (объем 30 м³)

В результате обследования было выявлено следующее: пожарные резервуары заполнены, находятся в удовлетворительном состоянии.

Глава Ахтубинского
сельского поселения В.В. Рыбников  «14» марта 2023г
(Подпись) (Дата)

Ведущий специалист администрации Ахтубинского
сельского поселения М.Е. Новоженина  «14» марта 2023г
(Подпись) (Дата)

Директор МКУК «Колхозноахтубинский сельский
Дом культуры» В.В. Новиченко  «14» марта 2023г
(Подпись) (Дата)

Расстояние от пожарного гидранта до ближайшего дома (объекта):

Расстояние от пожарного резервуара до ближайшего дома (объекта):

- п. Колхозная Ахтуба, ул. Полевая - 10 метров;
- п. Колхозная Ахтуба, ул. Веселая - 15 метров;
- п. Колхозная Ахтуба, ул. Садовая - 50 метров;
- х. Новенький, ул. Придорожная - 50 метров;
- х. Тутов, ул. Центральная - 150 метров.